

TOOTENUMBER: Casing pipe type FL/ZE Stainless steel V2A


KRASO® Casing pipe type FL/ZE I stainless steel V2A

Rakendusala


Fikseeritud/lahtine äärik betooni sisse paigaldamiseks, hülsliga, KRASO® tihendusdetailiga (ei kuulu tarnekomplekti) veetorude mahutamiseks, hoonetele, millel on väline tihendus („must paak“) surve-/surveta vee vastu vastavalt standardile DIN 18533. Saadaval roostevabast terasest V2A või tsingitud plasthülsliga, mõlemad spetsiaalse kattega või ilma.

I DIN 18533 W1-E ja W2.1-E (versioon "mitte-surveline vesi"), W2.2-E (versioon "surveline vesi")

Toote pilt

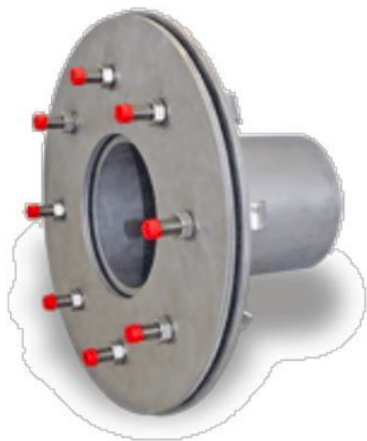

Tehniline joonis

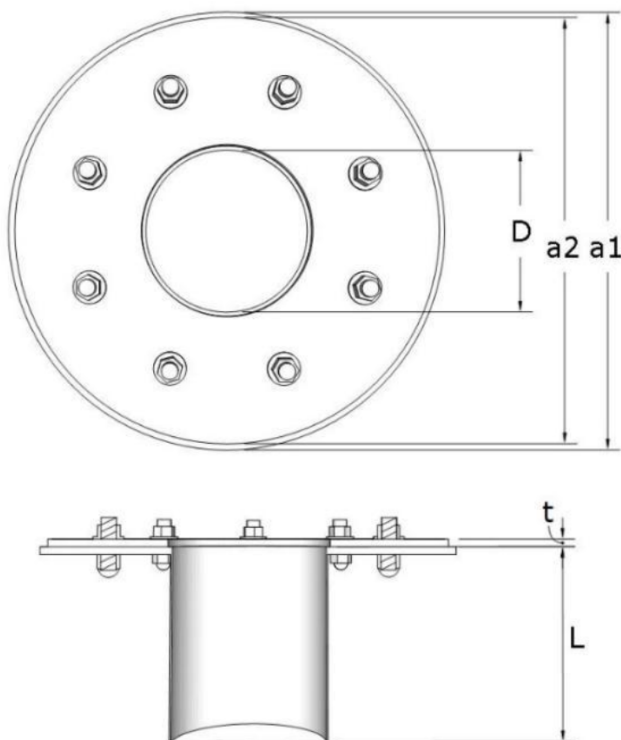

•D | Korpuse siseläbimõõt (mm) •a1 | Fikseeritud ääriku välisläbimõõt (mm) •a2 | Lahtise ääriku välisläbimõõt (mm) •L | Korpuse pikkus (cm) •T | Plaadi paksus (mm) •Kaal | kg-des
 (täpsed andmed päringu peale)

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.

materjal	
Äärikuplaad / Sööda kõrv	roostevaba teras V2A
toetused	EPDM lametihend 3 mm, 50 +/- 5 Shore'i kõvadus
Kinnitusmaterjal	Poldid, mutrid ja seibid M20 või M12

Tehnilised üksikasjad	
- Välise hüdroisolatsiooniga („must paak“) hoone puhul: vastavalt standardile DIN 18533 („Maapinnaga kokkupuutuvate ehitusdetailide hüdroisolatsioon“) - Saadaval roostevabast terasest V2A või V4A ja tsingitud terasest - Saadaval versioonides survestatud (DIN 18533 W2-E) ja surveta vee (DIN 18533 W1-E) jaoks.	
Testisertifikaadid	Leia meie allalaadimisalt

KRASO® Casing pipe type FL/ZE I stainless steel V2A

Tüüp / Ese	KRASO® korpustoru tüüp FL/ZE - RÕHVESI vastavalt standardile DIN 18533 W2-E						
D I	80	100	125	150	200	250	300
a1I	400	420	445	470	520	570	620
a2 I	380	400	425	450	500	550	600
L I	20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50						
TI	10	10	10	10	10	10	10
Kaal I	22,7–23,6	23,6–26,8	27,5–29,4	29,8–32	35,1–38,2	40,9–45,9	46,7–53,5
Artikli nr. I KFLDDZE080 KFLDDZE100 KFLDDZE125 KFLDDZE150 KFLDDZE200 KFLDDZE250 KFLDDZE300							

Tüüp / Ese	KRASO® korpustoru tüüp FL/ZE – MITTESURVELINE VESI vastavalt standardile DIN 18533 W1-E						
D I	80	100	125	150	200	250	300
a1I	220	240	265	290	340	390	440
a2I	200	220	245	270	320	370	420
L I	20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50						
TI	6	6	6	6	6	6	6
Kaall	8,6–9,5	10,2–11,7	11,3–13,3	12,5–14,8	15,7–18,7	19,2–24,2	22,8–29,6
Artikli nr. I KFLEDZE080 KFLEDZE100 KFLEDZE125 KFLEDZE150 KFLEDZE200 KFLEDZE250 KFLEDZE300							

•D I Korpuse siseläbimõõt (mm) •a1 I Fikseeritud ääriku välisläbimõõt (umbes mm) •a2 I Lahtise ääriku välisläbimõõt (umbes mm) •L I Pikkus
 Korpuse pikkus (cm) •TI I Plaadi paksus (mm) •Kaal I kg (täpsed andmed päringu peale)

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.